


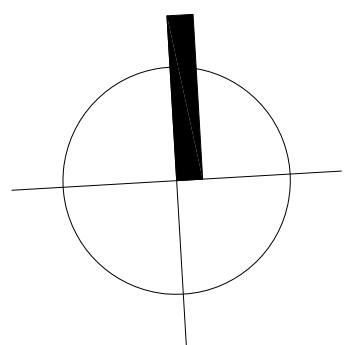

Saal für Mitgliederversammlung Reihenbestuhlung ca. 80 Plätze Technik vorhanden
seitlich Tisch für 6 Personen Vorstand / Rednerpult / 2 Mikros

Empfang EG 6 Stände 3 x 2 m PK 3

Außenbereich 2 Plätze PK 3

Haupteingang

PERSONAL
EINGANG

Fugen im Estrich:

- Dehnfugen mit Verdrübelung - Estrichbau
- Dehnfugen durch HLS
- Scheinfugen

Die Darstellung der Dehnfuge mit Verdrübelung ist nur schematisch und stellt nicht die tatsächliche Anzahl an Estrichdübeln dar!

Ausführung Randfugen:
Randfugen an allen aufgehenden Bauteilen herstellen! Bei Raumflächen größer 80m² und Einzellängen über 8m ist die Randfuge mind. 15mm breit herzustellen!
Bei der Ausführung von Randdämmstreifen im Bereich von Außenecken ist auf eine ausreichende Mindestdicke des Dämmstreifens zu achten!

Fugen in Türbereichen - Gewerk HLS:
- sind so auszubilden, dass die Fuge unterhalb des Türblattes angeordnet ist! Fugen sind eigenständig entsprechend der Türaufschlagrichtung durch das Gewerk HLS herzustellen!

Für Tragkonstruktion, Gründung, Fundamente, Bodenplatte gelten die Ausführungspläne der Tragwerksplanung.

Angaben zu Erd-/Biltzschutzmaßnahmen und zur Elektroinstallation sind der Elektroplanung zu entnehmen.
Angaben zu Heizung, Lüftung, Sanitär und Leitungsführung sind der HLS-Planung zu entnehmen.

Für Angaben zum Brandschutz gilt das Brandschutzkonzept.
Abweichungen zur vorliegenden Planung sind vor Ausführung mit der Bauleitung abzuklären.

Alle Maße sind verantwortlich am Bau zu prüfen und mit den Plänen der Fachplaner zu vergleichen. Bei auftretenden Maßdifferenzen sind diese vor Ausführung mit der Bauleitung abzuklären.
Durch Nichteinhaltung dieser Hinweise entfällt der Vergütungsanspruch für Änderungen der ausgeführten Leistung.

Klassifizierungen, Eigenschaften der eingesetzten Materialien sind dem verbindlichen Leistungsverzeichnis zu entnehmen.

Abweichungen, Änderungen von Ausführungsqualitäten sind nur nach Rücksprache mit dem Planer zulässig.

Alle Masze sind vom Auftragnehmer verantwortlich zu prüfen !

- Bestand Mauerbau
- Neubau Stahlbeton
- Neubau Mauerwerk
- Abriss
- Trennwände / Fassade Glas
- WDVS
- Trockenbau
- Trockenbau Schallschutz 52dB
- Trockenbau Brandschutz und Schallschutz 52dB
- Trockenbau Brandschutz 8, Brandschutzkonzept
- Trockenbaubekleidung Feuchtraum
- Schächte Trockenbau
- Sanitärbereiche

Höhenbezug lokal O K F F = ± 0,00 = 242.44 mÜNN

Änderungen aktueller Index

A Änderung Einblattnummer Datum

INDEX

PLAN-NR. 1450-AFU-GR-MZS-FU-002

INDEX EG MZS - Fugenplan Estrich

PLAN-NR. 1450-AFU-GR-MZS-FU-002

INDEX EG MZS - Fugenplan Estrich

PLAN-NR. 1450-AFU-GR-MZS-FU-002

INDEX EG MZS - Fugenplan Estrich

PLAN-NR. 1450-AFU-GR-MZS-FU-002

INDEX EG MZS - Fugenplan Estrich

PLAN-NR. 1450-AFU-GR-MZS-FU-002

INDEX EG MZS - Fugenplan Estrich

PLAN-NR. 1450-AFU-GR-MZS-FU-002

INDEX EG MZS - Fugenplan Estrich

PLAN-NR. 1450-AFU-GR-MZS-FU-002

INDEX EG MZS - Fugenplan Estrich

PLAN-NR. 1450-AFU-GR-MZS-FU-002

INDEX EG MZS - Fugenplan Estrich

PLAN-NR. 1450-AFU-GR-MZS-FU-002

INDEX EG MZS - Fugenplan Estrich

PLAN-NR. 1450-AFU-GR-MZS-FU-002

INDEX EG MZS - Fugenplan Estrich

PLAN-NR. 1450-AFU-GR-MZS-FU-002

INDEX EG MZS - Fugenplan Estrich

PLAN-NR. 1450-AFU-GR-MZS-FU-002

INDEX EG MZS - Fugenplan Estrich

PLAN-NR. 1450-AFU-GR-MZS-FU-002

INDEX EG MZS - Fugenplan Estrich

PLAN-NR. 1450-AFU-GR-MZS-FU-002

INDEX EG MZS - Fugenplan Estrich

PLAN-NR. 1450-AFU-GR-MZS-FU-002

INDEX EG MZS - Fugenplan Estrich

PLAN-NR. 1450-AFU-GR-MZS-FU-002

INDEX EG MZS - Fugenplan Estrich

PLAN-NR. 1450-AFU-GR-MZS-FU-002

INDEX EG MZS - Fugenplan Estrich

PLAN-NR. 1450-AFU-GR-MZS-FU-002

INDEX EG MZS - Fugenplan Estrich

PLAN-NR. 1450-AFU-GR-MZS-FU-002

INDEX EG MZS - Fugenplan Estrich

PLAN-NR. 1450-AFU-GR-MZS-FU-002

INDEX EG MZS - Fugenplan Estrich

PLAN-NR. 1450-AFU-GR-MZS-FU-002